
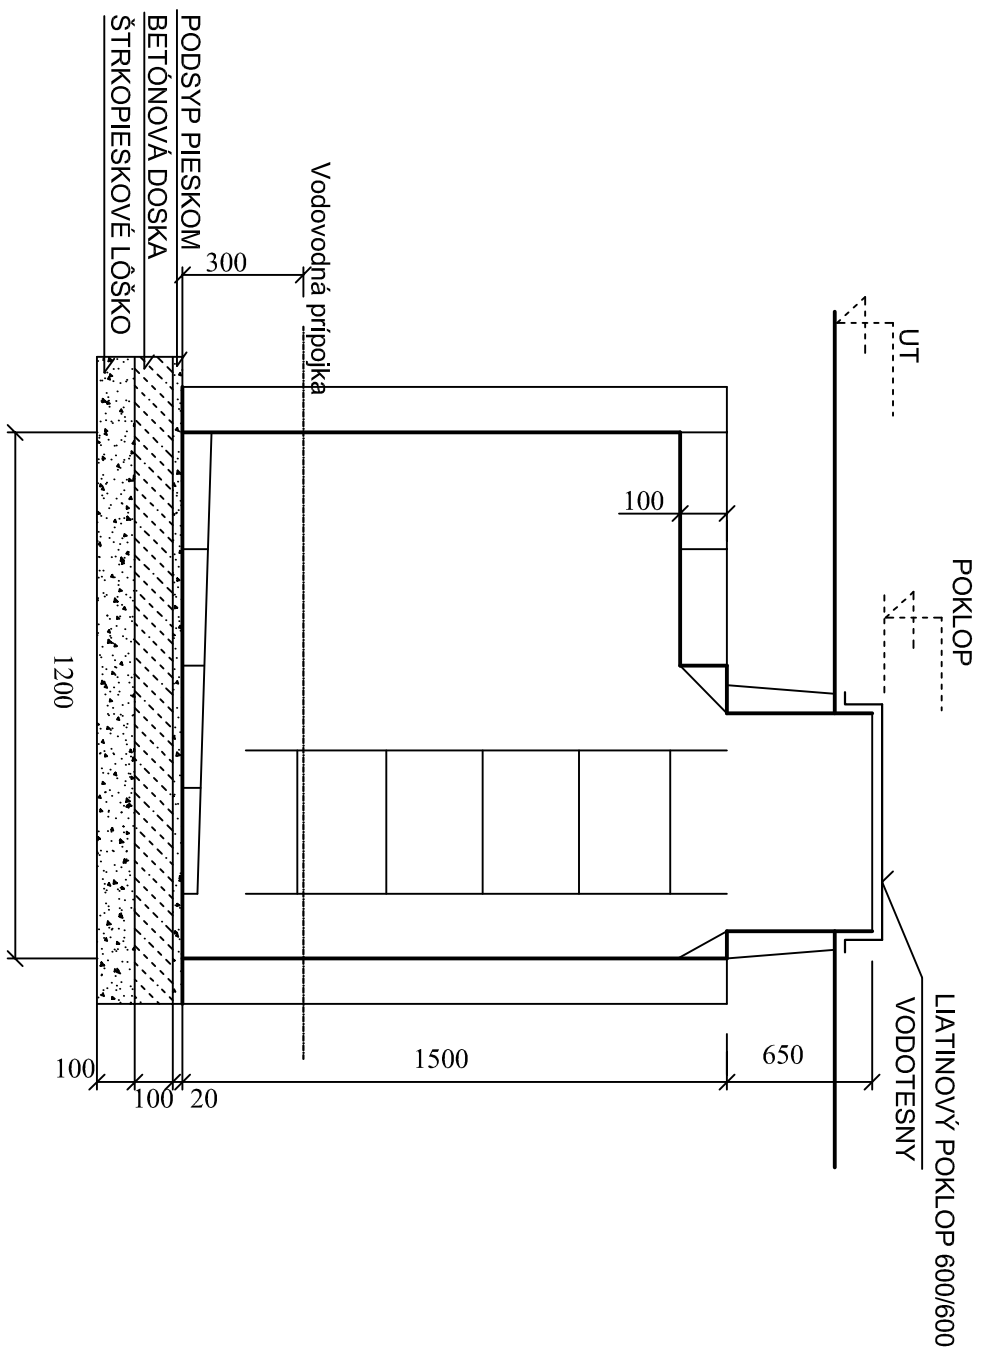


VODOMERNÁ ŠACHTA - DOMOVÁ
AS - VODO 90/120
TYP A - SAMONOSNÝ

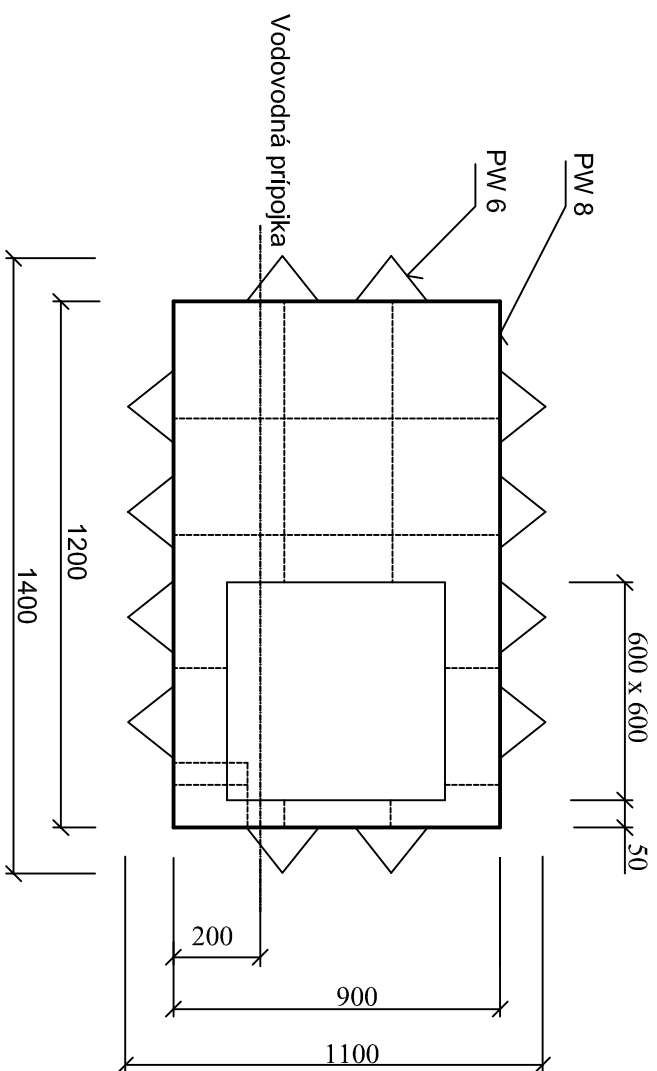

POZNÁMKA:

Pri manipulácii dodržiavajte predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

V zimnom období pri teplotách pod -50°C je zakázané vykonávať akékoľvek manipulácie so šachtou - hrozí poškodenie výrobku.

Pri manipulácii so šachou sa musí dbať na zvýšenú opatnosť – pri nesprávnej manipulácii hrozí RIZIKO STRATY STABILITY ŠACHTY A RIZIKO TRENIA ALEBO ODREŇA.

Montážno technologický postup

- Pred zahŕajením prác na osadení šachty nesmie byť hladina spodnej vody nad úrovňou základovej dosky.
- Vykonať kontrolu rovinnosti základovej dosky a zápis o prevedenom meraní, povolené tolerancie vo všetkých smeroch : ± 5 mm.
- Po osadení šachty na základovú dosku prevedie vo všetkých prípadoch odberateľ napustenie šachty vodou do výšky cca 1 m, rovnomerne vo všetkých komorách.
- V prípadoch, keď je HPV nad úrovňou základovej spáry, odberateľ obetónuje päť šachty do výšky stanovenej projektom a podľa statických výpočtov, aby nemohlo dôjsť k poškodeniu
- Pred zäsypom sa vodotesne prepoja potrubia.
- Po zasypaní a upravení terénu sa musí umožniť bezpečný prístup k šachte a priestor okolo nej zabezpečiť proti prístupu nepovolovaných osôb.

Výrobca vodomernej šachty:

ASIO - SK s.r.o.

1.mája 71/36, P.O.Box 34

014 01 Bytča

3.				PODPIS:
2.				
1.				
REVIZIA Č.:		DÁTUM :	OBSAH :	
VYPRACOVAL:		PROJEKTANT:		H.L. ARCH. PROJEKTU:
ING. MICHAL MILÁK		ING. MICHAL MILÁK		ING. ARCH. DANIELA VANKOV/
STAVBA:				STUPEŇ:
MICHALOVCE - KOMUNITNÉ CENTRUM				Projekt pre stavebné povolenie
INVESTOR:				DÁTUM:
MESTO MICHALOVCE NÁMESTIE OSLOBODITEĽOV 30				08/2016
OBJEKT:				FORMÁT:
SO 04 VODOVODNÁ PRÍPOJKA				02 x A4
ČASŤ:		STAVEBNÁ	DIEL:	ARCH. ČÍSLO:
			STR	05/08/2016
OBSAH:				MIERKA:
VODOMERNÁ ŠACHTA				KOTOVANIE V: mm
				VYKR. ČÍSLO:
				07